

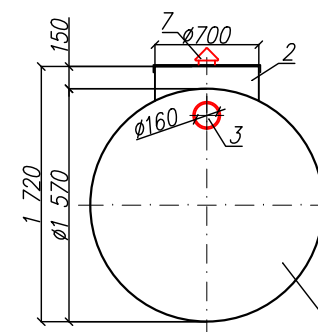


Приложение N _____
 К договору поставки N _____ от _____
 Спецификация N _____

Bug cnepegu

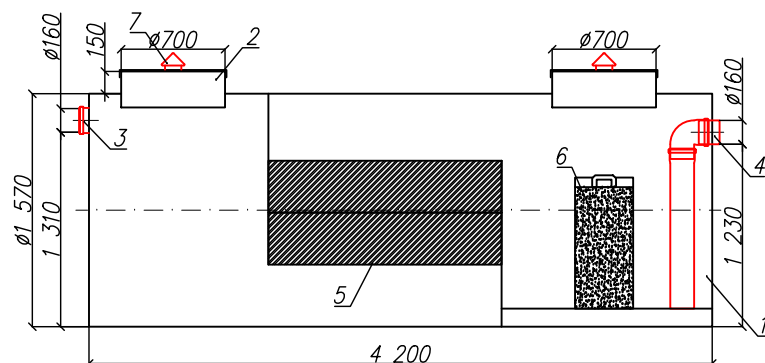

Вид сверху

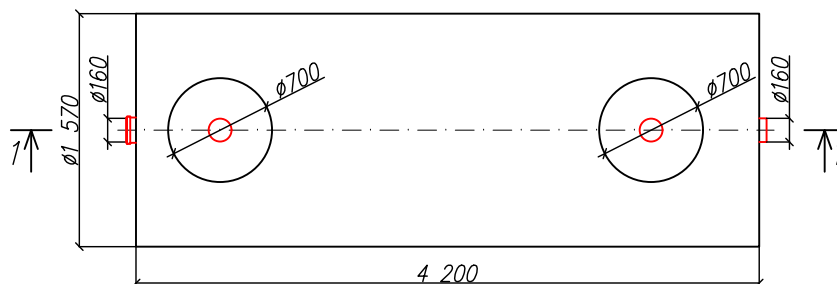

*Транспортировочный вес оборудования – 130кг
Вес оборудования в аварийном состоянии – 7500кг

Экспликация оборудования и сооружений

Поз	Наименование	Кол-во	Мат-ал	Примечание
1	Корпус	1	ПП	D=1570мм, L=4200мм
2	Горловина с крышкой	2	ПП	D=700мм, H=150мм
3	Подводящий патрубок (раструб/муфта)	1	ПП	DN/OD 160
4	Отводящий патрубок	1	ПП	DN/OD 160
5	Коалесцентный модуль	1	ПВХ	
6	Сорбционный патрон	1	Синтетическое волокно	
7	Вентиляционный грибок	2	ПП	DN 110

					Бензомаслоотделитель с сорбционным фильтром			
Изм.	Лист.	Документ	Подпись	Дата				
Разработ.		Акулова К						
Проверил		Кичигин П.			"BAZMAN ЛОС-ПП-Ц 10-КФ"			
						Статья	Лист	Листов
							1	1
					www.enrost.ru			

Дата _____

Дата _____

Подпись _____
М.П.

Подпись _____
М.П.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N
--------------	----------------	--------------