

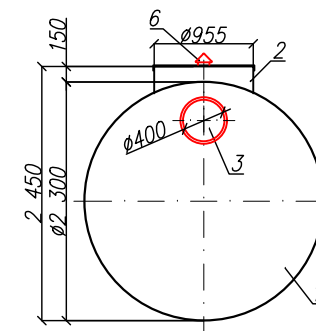


Приложение N _____
 К договору поставки N _____ от _____
 Спецификация N _____

Bug cnepegu

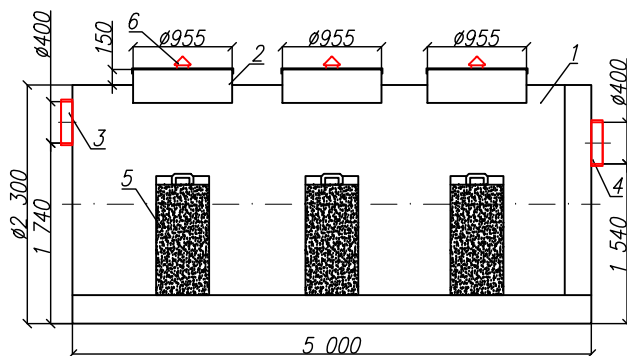

Вуг сверху

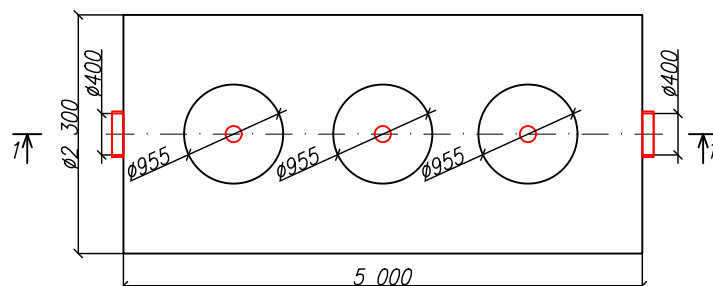

*Транспортировочный вес оборудования – 800кг
Вес оборудования в аварийном состоянии – 21500кг

Экспликация оборудования и сооружений N

Поз	Наименование	Кол-во	Мат-ал	Примечание
1	Корпус	1	ПП	D=2300мм, L=5000мм
2	Горловина с крышкой	3	ПП	D=955мм, H=150мм
3	Подводящий патрубок (раструб/муфта)	1	ПП	OD/ID 400
4	Отводящий патрубок (раструб/муфта)	1	ПП	OD/ID 400
5	Сорбционный патрон	3	Синтетическое волокно	
6	Вентиляционный грибок	3	ПП	DN 110

Дата _____

Дата _____

Подпись _____

Подпись _____

М.П.

М.П.

Сорбционный фильтр

"BAZMAN ЛОС-ПП-Ц 80-Ф"

www.enrost.ru

Лис

Листов

1

1